


1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość planu z uwzględnieniem w szczególności warunków technicznych, 7 dni przed rozpoczęciem robót, powołując się na numer przedmiotowego legendy.
 2. Lokalizacja podziemnych urządzeń elektrycznych w terenie należy potwierdzić za pomocą przedmiotowych kontrolek. Uzyskanie informacji w terenie należy uzyskać od właścicieli nieruchomości na planie należy prowadzić w trybie ciągłym. Istotną rolę w odniesieniu do lokalizacji podziemnych urządzeń elektrycznych ma także dokumentacja geodezyjna, w tym plany sytuacyjne.
 3. Prace w podziemiu należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym z należytą ostrożnością, zabezpieczyć odkryty kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
 4. Miejsce złążeń i strzyżeniów oraz elementów zamknięcia sieci elektrycznej przed ich usypaniem podlegają obowiązkowi zapoznania do RE Suwałki.
 5. Strzyżeniowa i złączeniowa z kablami elektrycznymi wykonawca zgadnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 6. Prace na wózy blachy wykonywać po całkowitym wyłączeniu napięcia po wyczerpanym zapasie energii i natężeniu RE Suwałki. Sporządzenie po wyczerpanym zapasie energii do sprawdzenia przez uprawnionego pracownika RE Suwałki pod nr telefonu w godz. 7:00 do 19:00 (51) 87 85 00, (51) 87 85 05, (51) 87 85 01, oddziałowo 881.
 7. W przypadku zmiany urządzeń kablowych należy wykonać prace zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń elektrycznych, kablami do podziemnej instalacji. Zabezpieczenie pracownika przed porażeniem prądem należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń elektrycznych, kablami do podziemnej instalacji.
 8. W przypadku uszkodzenia sieci elektrycznej należy zgłosić to uszkodzenie do RE Suwałki.

Wzrost: 178 / 07 / 2020
 Suwałki, dn. 09.07.2020
 Rejon Elektryczny Suwałki
 Wydział Miar i Siłociowego
 124:4
 Andrzej Bartoszewski

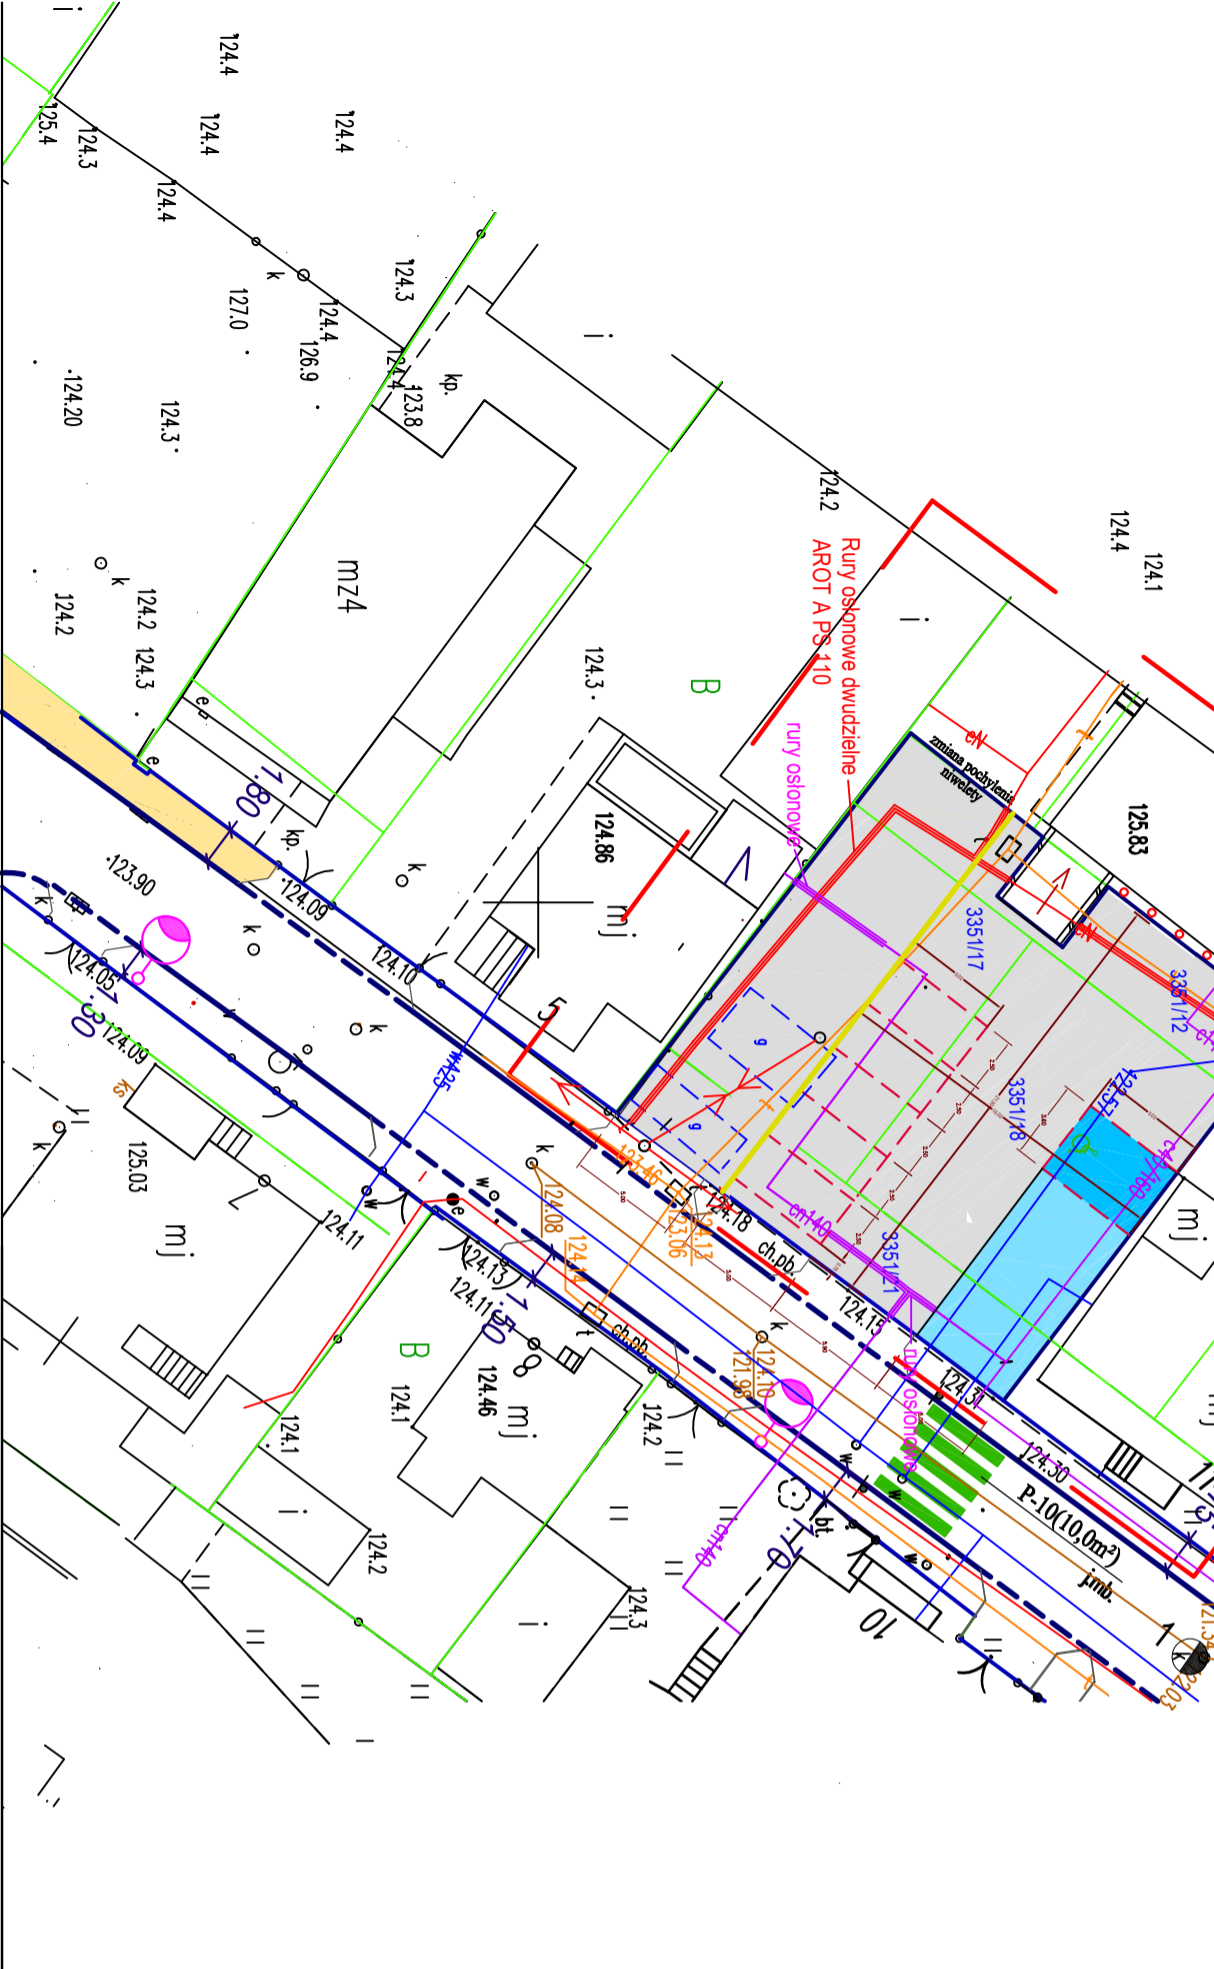

LEGENDA:

- krawężnik 15x22x100
- krawężnik 15x30x100
- cpj z kostki bruk - bet. w kolorze szarym
- wydzielenie miejsc postojowych z kostka w kolorze grafitowym
- utwardzenie terenu kostką bruk -bet. koloru szarego
- cpj z kostki bruk - bet. w kolorze grafitowym
- zakres opracowania
- budynki tymczasowe, które zostaną usunięte przed rozpoczęciem zadania przez właścicieli

Wzrost: 178 / 07 / 2020
 Suwałki, dn. 09.07.2020
 Rejon Elektryczny Suwałki
 Wydział Miar i Siłociowego
 Andrzej Bartoszewski

Miejski Przedsiębiorstwo
 Energetyki Cieplnej
 "G I G A" Sp. z o.o.
 ul. 16-300 Augustów
 ul. Obr. Węstprętów 18
 tel. (0817) 84-47-830, 84-47-831
 fax: (0817) 84-37-41

Zarządca Sieci IT
 Dział Zarządzania Zasobami Inżynieryjnymi i Usługami Klienta w Krakowie
 ul. 124-3 Dąbna 66, 30-629 Kraków

Zalicznik dp pisma 35.02.2020
 Z dnia 09.07.2020

INWESTOR	
Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów	
ZADANIE INWESTYCYJNE	
Przebudowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) wraz z miejscami postojowymi przy ulicy Kilińskiego w Augustowie	
OPRACOWANIE	PODPIS:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
DATA:	luty 2020r.
SKALA:	1:200
NR RYS:	01